

公衆浴場の許可を取得するには

公衆浴場（温湯や温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設）を営むには、公衆浴場法に基づき、**基準に合った施設**を設け、保健所に申請して**公衆浴場業の許可**を受ける必要があります。



- ・浴槽を有さないサウナや酵素風呂も公衆浴場に該当します。
- ・旅館内の入浴施設を宿泊者に利用させる場合は旅館業の許可の範囲ですが、**宿泊者以外の人に日帰り入浴**させる場合は**公衆浴場業の許可も必要**です。（S40 厚生省通知）
- ・海水浴場やガソリンスタンド等に設置された**シャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません**。

許可までの流れ

※建築基準法や消防法令等の**他法令**に基づく手続きもお忘れなく（4ページ参照）

① 事前相談



○事前に保健所に計画を御相談ください。

- ・設置場所 → **一般公衆浴場**は、既存の一般公衆浴場と **300m** 離す必要があります
↳ 入浴料金が統制されている「銭湯」など

※料金統制がない**その他の公衆浴場**（ヘルスセンター、酵素風呂など）は対象外

- ・施設図面 → 脱衣室や浴室等の**施設基準**が定められています。（2ページ参照）

② 申請



○次の書類を生活衛生課の窓口へ提出してください。

申請書類

- ☐ **公衆浴場営業許可申請書** → 申請書は、上越保健所 HP からダウンロード（4ページ参照）するか、生活衛生課窓口で入手
- ☐ **半径 500m** 以内の見取図
- ☐ 施設の各階の**平面図**
- ☐ 法人の場合、**定款又は寄付行為**の写し
- ☐ 水道水以外の水を使用する場合、**水質検査結果**
- ☐ （**建築基準法**の検査済証の写し）
- ☐ （**消防法令**の消防用設備等の設置証明書）

提出がない場合は関係機関に情報提供いたします

手数料

22,000 円 次のいずれかの方法で納付願います。

- ①保健所窓口での**クレジットカード、電子マネー、コード決済**
- ②「**記入式納付書**」を金融機関に持参して現金納付
- ③インターネット「**新潟県電子申請システム**」からの納付

③ 施設検査

○申請者立会いのもと、保健所職員が施設の検査をします。
（原則として毎週**木曜日**）

④ 許可

○施設が基準に**適合**していれば**許可**になり、**検査の翌日から**営業できます。
○基準に**適合していない**場合は、改善後に再検査になります。

⑤ 営業

○**営業許可書**及び**入浴の注意事項**等を利用者の見やすい場所に掲示してください
○管理基準に従い、**浴槽の清掃**や**浴槽水の水質検査**等を行い、記録を**3年間**保存してください。（4ページ参照）

公衆浴場の構造設備の基準

項目		基準	一般公衆浴場	その他の公衆浴場 注)風営法に規定する営業を除く 蒸気、熱気等による入浴設備のみの公衆浴場	
脱衣室・浴室	男女の区別、見通し(★)	脱衣室及び浴室は、 <u>男女用に区別し</u> 、かつ、公衆浴場の外から見通しできない構造設備であること。	○	○	○
	男女の境界(★)	男女の脱衣室及び浴室の境界は、 <u>相互に見通しできない</u> 構造の隔壁を設けること。	○	○	○
	窓	脱衣室及び浴室には、採光及び換気のための <u>適当な窓</u> 又はこれに代わる設備があること。	○	○	○
	飲料水設備(◆)	脱衣室又は浴室には、 <u>飲料水を供給する設備</u> を設け、その水が飲用に適することを表示すること。	○	○	○
	廃棄物容器	脱衣室又は浴室には、 <u>くず箱</u> 及び使用済みかみそり等を廃棄する容器を備えること。	○	○	○
脱衣室	携帯品保管	衣類その他の <u>携帯品を安全に保管する設備</u> があること。	○	○	○
	乳幼児の脱衣設備	<u>乳幼児の脱衣用の寝台等</u> の設備があること。	○		
浴室	浴室の床・壁	床及び床面から1mまでの壁は、 <u>耐水性の材料</u> を用いること。	○	○	○
	湯栓・水栓	入浴者数に応じた十分な数の <u>湯栓及び水栓</u> を設け、湯又は水であることを表示すること。	○	○	
	くし・石けんを乗せる設備	くし及び石けん等を乗せる設備があること。	○	○	○
	蒸気排除	<u>蒸気を排除する設備</u> があること。	○	○	○
	洗い桶・腰掛け	入浴者数に応じた十分な数の <u>洗い桶・腰掛け</u> を備えること。	○	○	
	火傷防止	浴槽は、 <u>熱湯・熱交換器</u> が入浴者に直接接触しない構造であること。(給湯栓等の付近の見やすい場所に <u>熱湯に注意すべきこと</u> を表示したものは除く。)	○	○	
循環ろ過装置を設置する場合	ろ過能力	浴槽の容量に応じた <u>十分なろ過能力</u> を有するものとする。(目安:1時間当たり浴槽容量以上)	○	○	
	集毛器	<u>集毛器</u> (=循環経路内の毛髪類を取り除く装置)を浴槽水が循環ろ過装置に入る前の位置に設置すること。	○	○	
オーバーフロー水再利用禁止		あふれた浴槽水を <u>回収し、再び浴用に供しない</u> 構造とすること。	○	○	
打たせ湯・シャワー		打たせ湯・シャワーは、 <u>原湯又は原水を用いる</u> 構造であること。	○	○	○
気泡発生装置、ジェット噴射装置等の装置		空気中に微細粒子(エアロゾル)を発生させる設備を設置する場合、 <u>空気取入口から土埃が入らない</u> 構造とする。	○	○	
履き物保管設備		入浴者の <u>履き物を安全に保管する設備</u> があること。	○	○	○
便所		入浴者用の <u>男女別の便所</u> を設置し、換気のための <u>適当な窓</u> 又はこれに代わる設備及び <u>流水式手洗い設備</u> を設けること。	○	○	○
照度・照明		入浴者が直接利用する場所は、 <u>十分な照度</u> を保ち、 <u>照明は白色のもの</u> を用いること。	○	○	○

熱気室・蒸し室等を設置する場合	男女別、見通し(★)	熱気室、蒸し室等及び入浴者用休憩場所は、 <u>男女別とし、相互に、かつ、公衆浴場の外から見通しできないこと。</u>	○	○	○
	換気口	<u>換気口</u> を適当な位置に設けること。	○	○	○
	窓、非常用ブザー(☆)	・室内を容易に見通せる窓を適当な位置に設ける。 ・必要に応じて <u>非常用ブザー</u> 等を入浴者の利用しやすい場所に設けること。	○	○	○
	温・湿度計	見やすい位置に <u>温度計</u> を備え、必要に応じて <u>湿度計</u> を備えること。	○	○	○

その他の基準（「その他の公衆浴場」に適用）

- ・付帯施設を設置する場合は、入浴施設と明確に区分すること。
- ・浴衣類を貸与する場合は、浴衣類の保管用戸棚を適当な場所に設けること。
- ・蒸気、熱気等による入浴設備のみの公衆浴場については、浴室には適当な数の湯及び水の出るシャワーを設け、湯又は水であることを表示すること。

(☆) サウナ施設の安全対策

- ・緊急時の従業員との連絡・駆け付け体制の確保を徹底すること。
 - ・内側から押すだけ開くなど緊急時の開閉に支障がない構造にすること。
- 注) 非常用ブザーを設置の「必要に応じ」とは、熱気室及び蒸し室等の室内の異常について、非常用ブザー以外の設備又は方法などにより察知できる体制が確保されていない場合をいう。なお、異常を察知できる体制は、例えばサウナ室外に常に従業員がいて、窓を通して室内の異常に気づくことができる場合であり、いずれにしても非常用ブザーを設置することが望ましい。

(★) 基準の緩和

男女別・見通しに関する基準は、施設の規模及び利用目的、設置場所の状況その他特別な理由により、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、緩和し、又は適用しないことができる。

(◆) 飲用水の管理（水道水以外を使用する場合）

- ・塩素又は塩素剤が自動的に注入される殺菌装置を設置し、供給される水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L 以上となるように管理すること。
- ・1日に1回以上色、濁り、臭い及び味の検査を行うこと。
- ・1年に1回以上水質検査を行うこと
- ・上記の記録について、3年以上保存すること。


公衆浴場の管理基準(主なもの)

項目	循環ろ過あり	循環ろ過なし
貯湯槽【要記録】	①槽内を <u>1年に1回以上清掃し、消毒</u> する。 ②槽内の原湯を <u>60℃以上</u> に保つ。これにより難しい場合は、原湯を <u>消毒</u> する。	
浴槽水【要記録】	①概ね <u>2週間に1回以上完全換水</u> する。 ②塩素その他の方法により <u>消毒</u> する。	<u>1日に1回以上完全換水</u> する。
浴槽【要記録】	概ね <u>2週間に1回以上清掃し、消毒</u> する。	<u>1日に1回以上清掃し、消毒</u> する。
循環ろ過装置【要記録】	概ね <u>2週間に1回以上消毒し、汚れを排出</u> する。	
循環配管【要記録】	①概ね <u>2週間に1回以上消毒</u> する。 ②年 <u>1回以上点検</u> して配管に付着した汚れを除去する。	
集毛器【要記録】	<u>1日に1回以上清掃</u> する。	

水質検査 【要記録】	定められた <u>頻度・項目</u> で浴槽水の検査を実施する。			
	①浴槽水の換水頻度	②エアロゾル発生設備	必要な検査頻度	
	1日に1回以上	(有無どちらでも)	1年に1回以上	
	1週間に1回以上	無し	6か月に1回以上	
	1週間に1回未満	有り	2か月に1回以上	
		(有無どちらでも)		
	項目	基準	温泉・浴用剤使用	左記以外
	濁度	5度以下	(適用しない)	○
	全有機炭素の量 (過マンガン酸カリウム消費量)	8mg/L 以下 (25mg/L 以下)	(適用しない)	○
	大腸菌	1 個/mL 以下	○	○
	レジオネラ属菌	検出されない	○	○
記録	上記の【要記録】項目の措置状況を記録し、 <u>3年間保管</u> する。			
脱衣室、浴室、便所等の清掃・消毒	脱衣室、浴室の床・壁、便所、入浴者が直接利用する器具は、 <u>1日に1回以上</u> 清掃し、 <u>1か月に1回以上</u> 消毒すること。			
ねずみ・昆虫対策	ねずみ、昆虫等について <u>1か月に1回以上</u> 点検し、随時駆除すること。			
貸与品	タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与する場合、 <u>新品又は消毒したもの</u> (かみそりは新品に限る) とすること。			
湯温	浴槽内の湯及び上り用湯は、 <u>適温</u> に保つこと。			
設置の禁止	善良な風俗を乱すおそれのある絵画、広告、雑誌及び装飾等を置き、掲げ、又は設けないこと。			
注意事項の掲示	<u>禁忌症</u> その他入浴上の注意事項、 <u>入浴料金</u> 、 <u>営業時間</u> を入浴者の見やすい場所に掲示すること。			
責任者の設置	衛生上の維持管理を適正に行うため、公衆浴場ごとに <u>責任者</u> を置かなければならない。			

レジオネラ属菌対策のポイント(循環ろ過式浴槽の場合)

- ・土壌や河川、湖沼などに生息
- ▶ 吸い込むと「レジオネラ肺炎」などを引き起こすことあり。(特に高齢者や免疫機能低下者)
- ・循環式浴槽や冷却塔などから発生した細かい水滴(エアロゾル)が感染源となることあり。

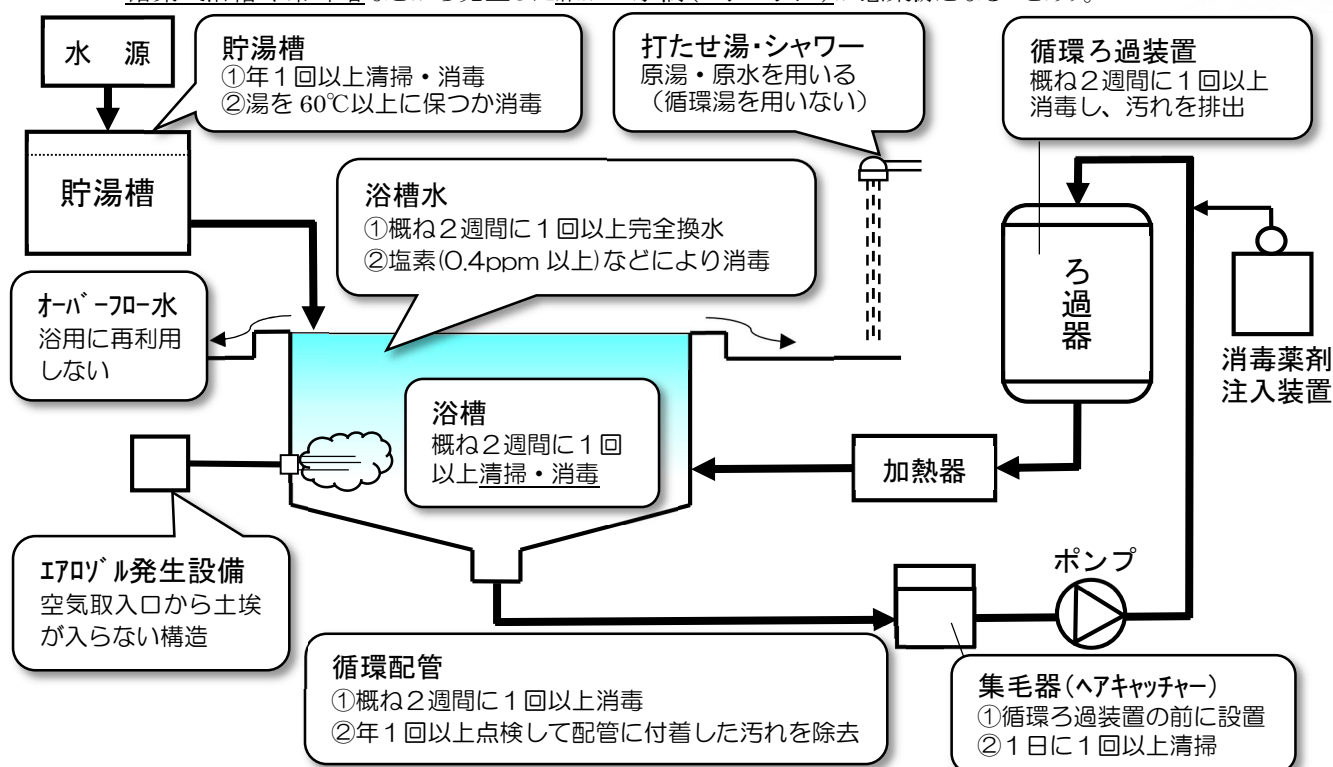

水道水以外の水を飲料水として使用する場合の水質検査

- ・新たに使用する場合
…52項目(水道法に基づく「水質基準」に適合)
- ・1年に1回の定期検査
…13項目+ α (一般項目「○」の他、周辺環境から判断して必要な事項「(○)」)

	項 目	新規	1年毎		項 目	新規	1年毎
1	一般細菌	○	○	27	臭素酸	○	
2	大腸菌	○	○	28	総トリハロメタン	○	
3	カドミウムとその化合物	○	(○)	29	トリクロロ酢酸	○	
4	水銀とその化合物	○	(○)	30	ブロモジクロロメタン	○	
5	セレンとその化合物	○	(○)	31	ブロモホルム	○	
6	鉛とその化合物	○	(○)	32	ホルムアルデヒド	○	
7	ヒ素とその化合物	○	(○)	33	亜鉛その化合物	○	(○)
8	六価クロム化合物	○	(○)	34	アルミニウム及びその化合物	○	(○)
9	亜硝酸態窒素	○		35	鉄及びその化合物	○	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○		36	銅及びその化合物	○	(○)
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	○	37	ナトリウム及びその化合物	○	(○)
12	フッ素及びその化合物	○		38	マンガン及びその化合物	○	(○)
13	ホウ素及びその化合物	○		39	塩化物イオン	○	○
14	四塩化炭素	○	(○)	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○
15	1,4-ジオキサン	○		41	蒸発残留物	○	○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	(○)	42	陰イオン界面活性剤	○	
17	ジクロロメタン	○	(○)	43	ジェオスミン	○	
18	テトラクロロエチレン	○	(○)	44	2-メチルイソボルネオール	○	
19	トリクロロエチレン	○	(○)	45	非イオン界面活性剤	○	
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	○	(○)	46	フェノール類	○	
21	ベンゼン	○		47	有機物	○	○
22	塩素酸	○		48	pH 値	○	○
23	クロロ酢酸	○		49	味	○	○
24	クロロホルム	○		50	臭気	○	○
25	ジクロロ酢酸	○		51	色度	○	○
26	ジブromokロロメタン	○		52	濁度	○	○

他法令に基づく届出や許可(主なもの)

●建築基準法関係【建築確認、検査済証】

(施設の所在地が上越市の場合) …上越市 建築住宅課 ☎025-520-5785

(施設の所在地が妙高市の場合) …上越地域振興局 地域整備部 建築課 ☎025-772-3958

●消防関係【消防用設備等設置証明書】…上越地域消防局・上越消防署予防課☎025-545-0230

●温泉関係【温泉の利用許可】

…上越地域振興局 健康福祉環境部

●環境関係【水質汚濁防止法の特定施設の届出】

環境センター ☎025-772-8154

●風営法関係

- ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に規定する店舗型性風俗特殊営業のうち、浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
- ・上記の基準とは別に構造設備基準が定められています。
- ・また、公安委員会への届出義務や営業の禁止区域等が定められています。(詳しくは所管の警察署まで)